


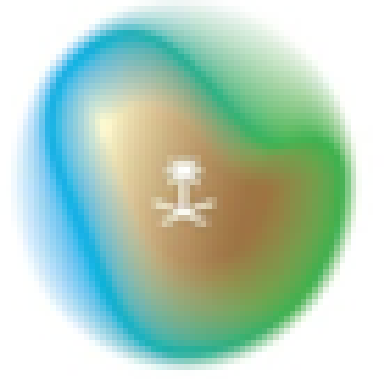

تأهيل محطات الوقود


آلية احتساب درجة اجتياز التقييم لمعايير الملف التعريفي للمنشأة وللمعايير الفنية

يوليو ٢٠٢٢


فهرس




نطاق التقييم لمعايير الملف التعريفي للمنشأة

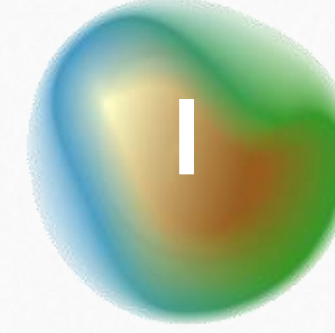

الجدول الزمني لدرجة الاجتياز المطلوبة لمعايير
الملف التعريفي للمنشأة

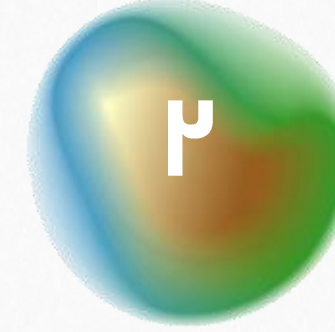

التقييم للمعايير الفنية

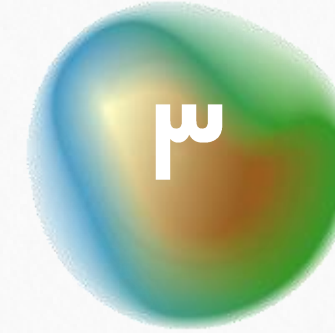


نطاق التقييم لمعايير الملف التعريفي للمنشأة




التقييم	النطاق	الحالة	التقييم	النطاق	الحالة	التقييم	النطاق	الحالة	التقييم	النطاق	الحالة	التقييم	النطاق	الحالة	التقييم	النطاق	الحالة
٢٠%	٠ - > ٥٣%	يوجد	١١%	٠ - > ١٠٠%	يوجد	١%	١٩ - ٠	يوجد	١٤%	٠ - ٥%	يوجد	١٤%	٠ - ٥%	يوجد	٢%	٠ - ٢%	يوجد
١٠%	٥٣% = <	لا يوجد	٢٢%	١٠٠% - > ٢٠٠%	لا يوجد	٢%	٤٩ - ٢٠	لا يوجد	٢٩%	٥% - ١٠%	لا يوجد	٢٩%	٥% - ١٠%	لا يوجد	٤%	٢ - ٣	لا يوجد
		غير مؤهلة	٣٣%	٢٠٠% - > ٣٠٠%	غير مؤهلة	٣%	٩٩ - ٥٠	غير مؤهلة	٤٣%	١٠% - ١٥%	غير مؤهلة	٤٣%	١٠% - ١٥%	غير مؤهلة	٤%	١٩ - ١	غير مؤهلة
		غير مدرج في إجمالي الدرجة النهائية	٤٤%	٣٠٠% - > ٤٠٠%	غير مدرج في إجمالي الدرجة النهائية	٤%	١٤٩ - ١٠٠	غير مدرج في إجمالي الدرجة النهائية	٥٧%	١٥% - ٢٠%	غير مدرج في إجمالي الدرجة النهائية	٥٧%	١٥% - ٢٠%	غير مدرج في إجمالي الدرجة النهائية	٨%	٢٩ - ٢	غير مدرج في إجمالي الدرجة النهائية
			٥١%	٤٠٠% - > ٥٠٠%		٥%	١٩٩ - ١٥٠		٧١%	٢٠% - ٢٥%		٧١%	٢٠% - ٢٥%		١٠%	٢٩ <	
			٦٧%	٥٠٠% - > ٧٥٠%		٦%	٢٩٩ - ٢٠٠		٨١%	٢٥% - ٣٢%		٨١%	٢٥% - ٣٢%		١٠%	٢٩ <	
			٧٨%	٧٥٠% - > ١,٥٠٠%		٧%	٣٩٩ - ٣٠٠		١%	٣٢% - ٤٠%		١%	٣٢% - ٤٠%		١٠%	٢٩ <	
			٨٩%	١,٥٠٠% - > ٢,٠٠٠%		٨%	٥٩٩ - ٤٠٠		١٠%	٤٠% - ٥٣%		١٠%	٤٠% - ٥٣%		١٠%	٢٩ <	
			١٠٠%	٢,٠٠٠% = <		٩%	٧٤٩ - ٦٠٠		١٠%	٥٣% <		١٠%	٥٣% <		١٠%	٢٩ <	
						١٠%	٧٤٩ <										

ملاحظة: عدد المخالفات وعدد شكاوى العملاء هي معايير إضافية تقيّم بعد شهادة التأهيل المؤقتة وتؤثر سلباً على درجة تقييم المنشأة


١) ينبغي أن يكون لدى المنشأة ٢% على الأقل من إجمالي عدد محطات الوقود التابعة لها في هذه المنطقة، بهدف اعتبار المنطقة مغطاة جغرافياً
٢) المدن الـ ١٢ الرئيسية: الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام وتبوك والطائف وحفر الباطن وخميس مشيط والهفوف وبريدة والجبيل



الجدول الزمني لدرجة الاجتياز المطلوبة لمعايير الملف التعريفي للمنشأة

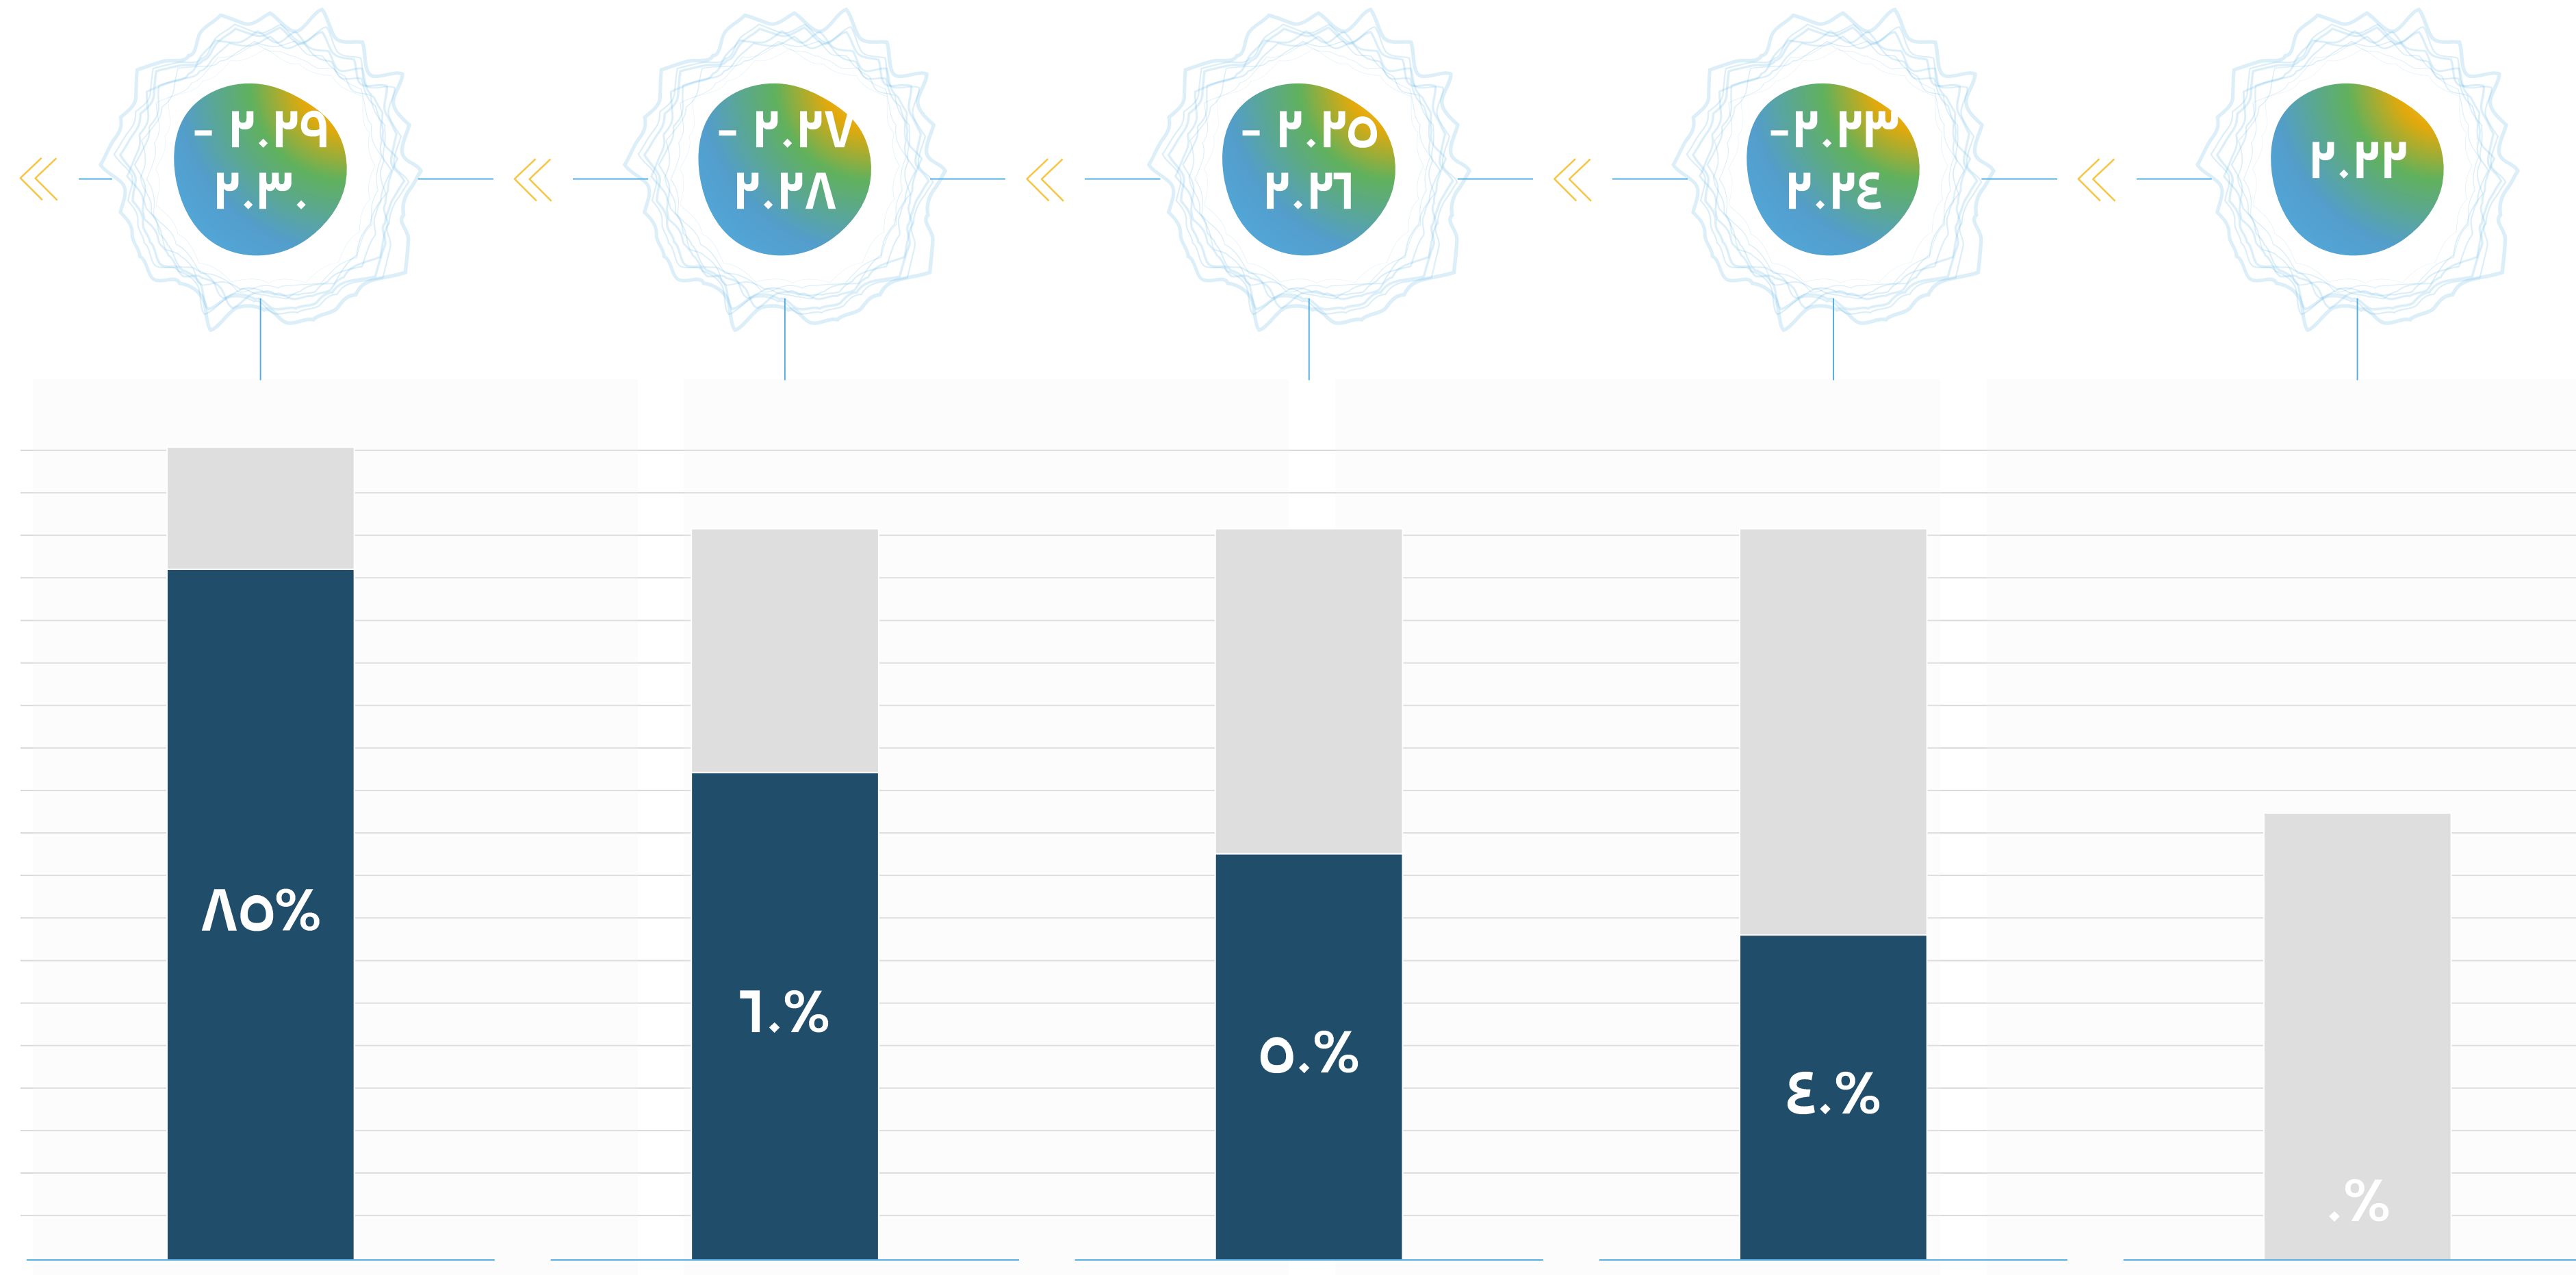


الجدول الزمني لدرجة الاجتياز المطلوبة للمعايير الفنية المرنة

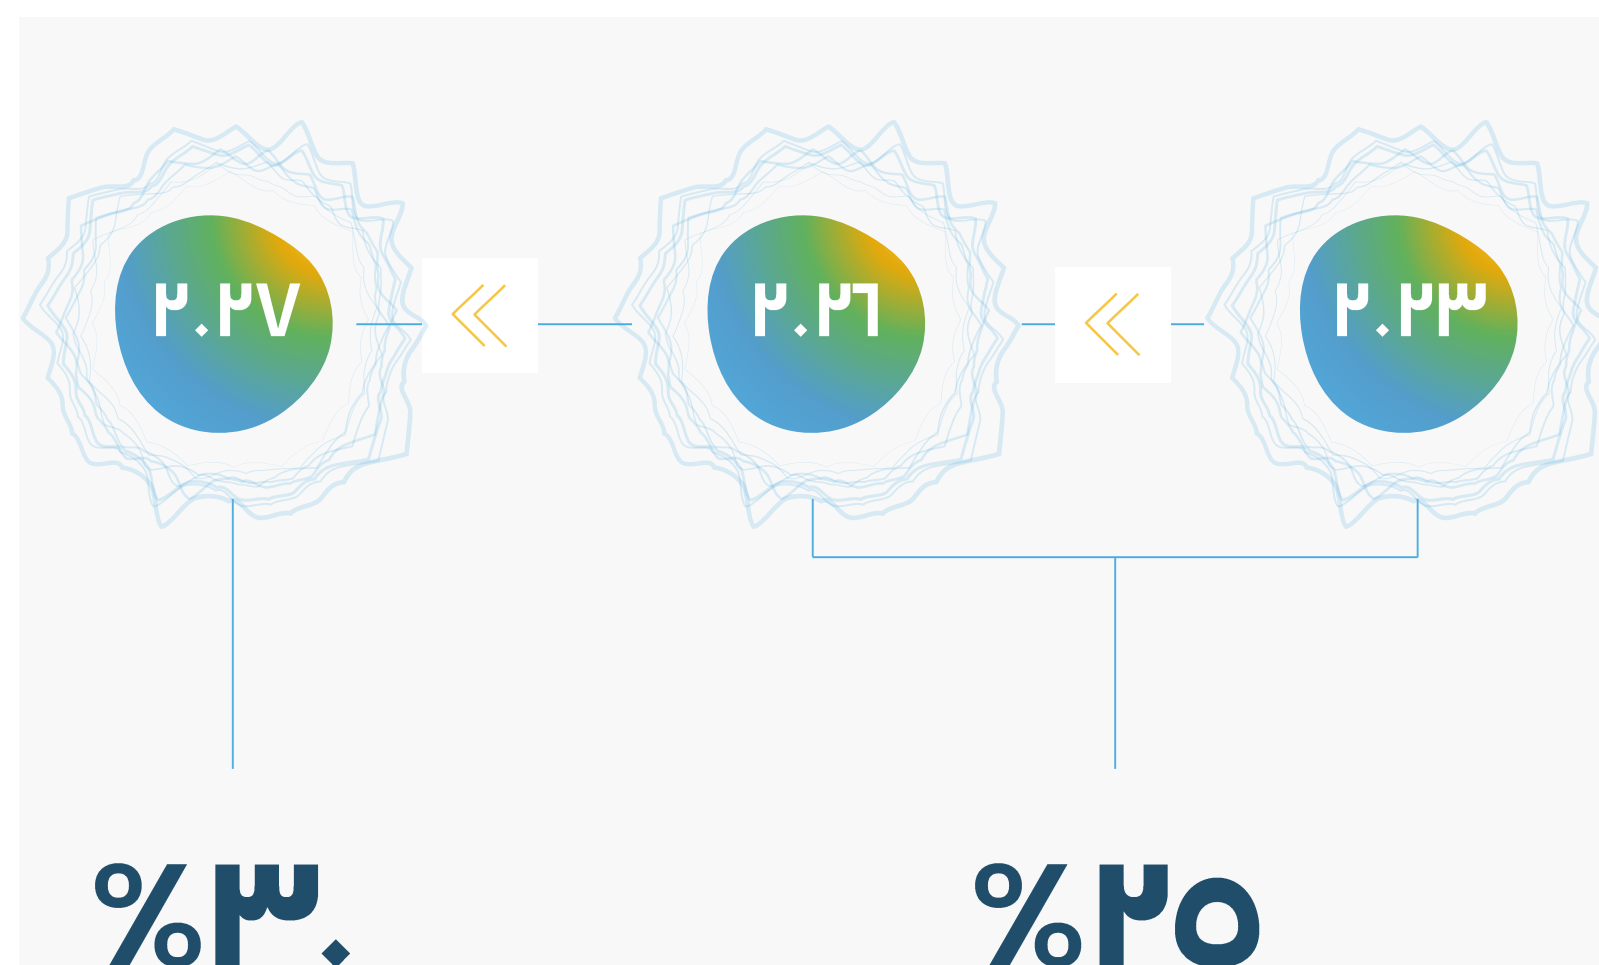

مثال على المعايير	هل طُبّق المعيار؟	التقييم
برنامج تدريبي معتمد في مجال السلامة	نعم	✓
نظام إدارة المخزون	نعم	✓
توفير نظام إدارة التخلص من النفايات	لا	غير مؤهلة
...	نعم	✓
وجود مسؤول جودة لكل (١٠) محطة في المتوسط	لا	صفر
تشجير محطات الوقود ومراكز الخدمة من الفئة (ب)	نعم	+ ١ نقطة
برنامج (ولاء) جرى إطلاقه وتسويقه	لا	+ ١ نقطة
...	نعم	صفر
درجة الاجتياز المطلوبة للمعايير الفنية المرنة (%)		نسبة عدد مجموع المعايير الفنية المرنة المطبقة من عدد جميع المعايير الفنية المرنة

١
المعايير
الإلزامية

٢
المعايير
المرنة

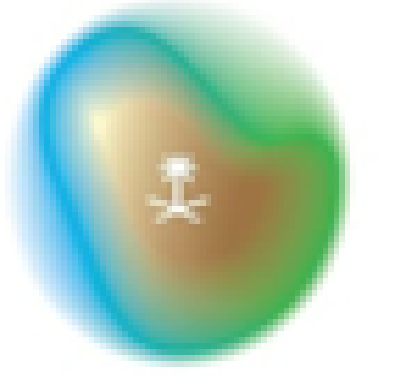

للاستفسار
التواصل عبر الرقم الموحد للوزارة
800 124 4777