

معايير تأهيل المنشآة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها

آلية احتساب درجة اجتياز التقييم لمعايير الملف التعريفي للمنشأة






الفهرس

1. نطاق التقييم لمعايير الملف التعريفي للمنشأة

2. الجدول الزمني لدرجة الاجتياز المطلوبة لمعايير الملف التعريفي للمنشأة

١. نطاق التقييم لمعايير الملف التعريفي للمنشأة

نطاق التقييم لمعايير الملف التعريفي للمنشأة

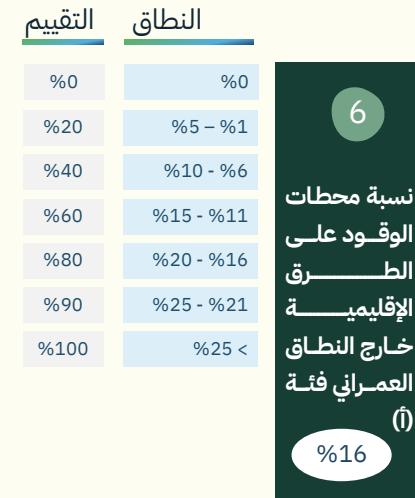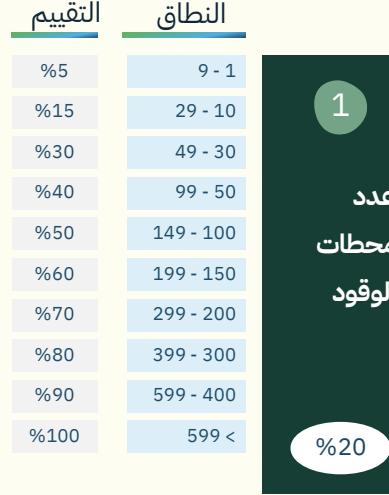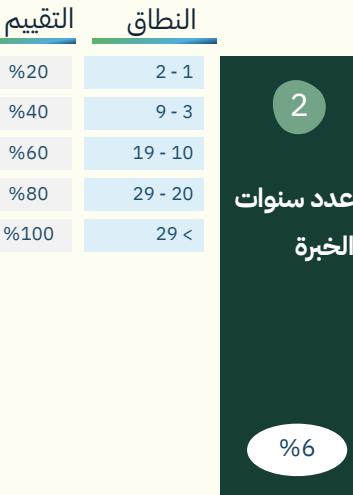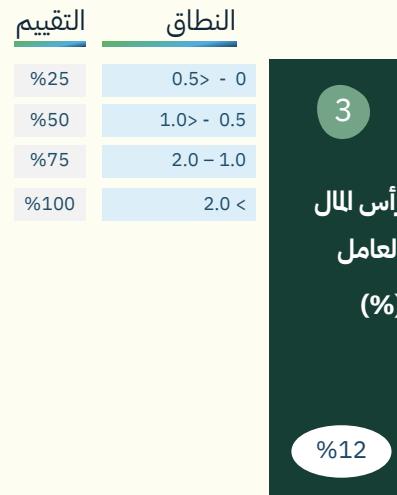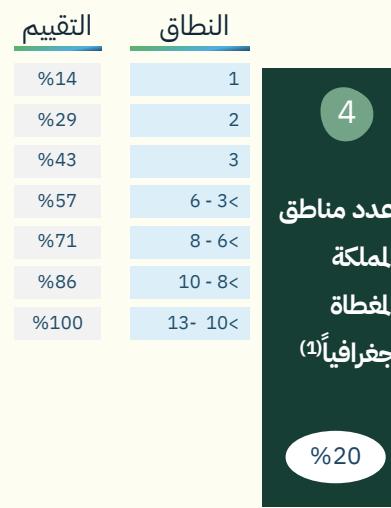


(1) ينبغي أن يكون لدى المنشأة 2% على الأقل من إجمالي عدد محطات الوقود التابعة لها في هذه المنطقة، بهدف اعتبار المنطقة مغطاة جغرافياً وزن العيار في إجمالي الدرجة النهائية

%*

(2) المدن الـ12 الرئيسية: الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام وتبوك والطائف وحفر الباطن وخميس مشيط والرقوف وبريدة والجبيل

1. الجدول الزمني لدرجة الاجتياز المطلوبة لمعايير الملف التعريفي للمنشأة

الجدول الزمني لدرجة الاجتياز المطلوبة لمعايير الملف التعريفي للمنشأة

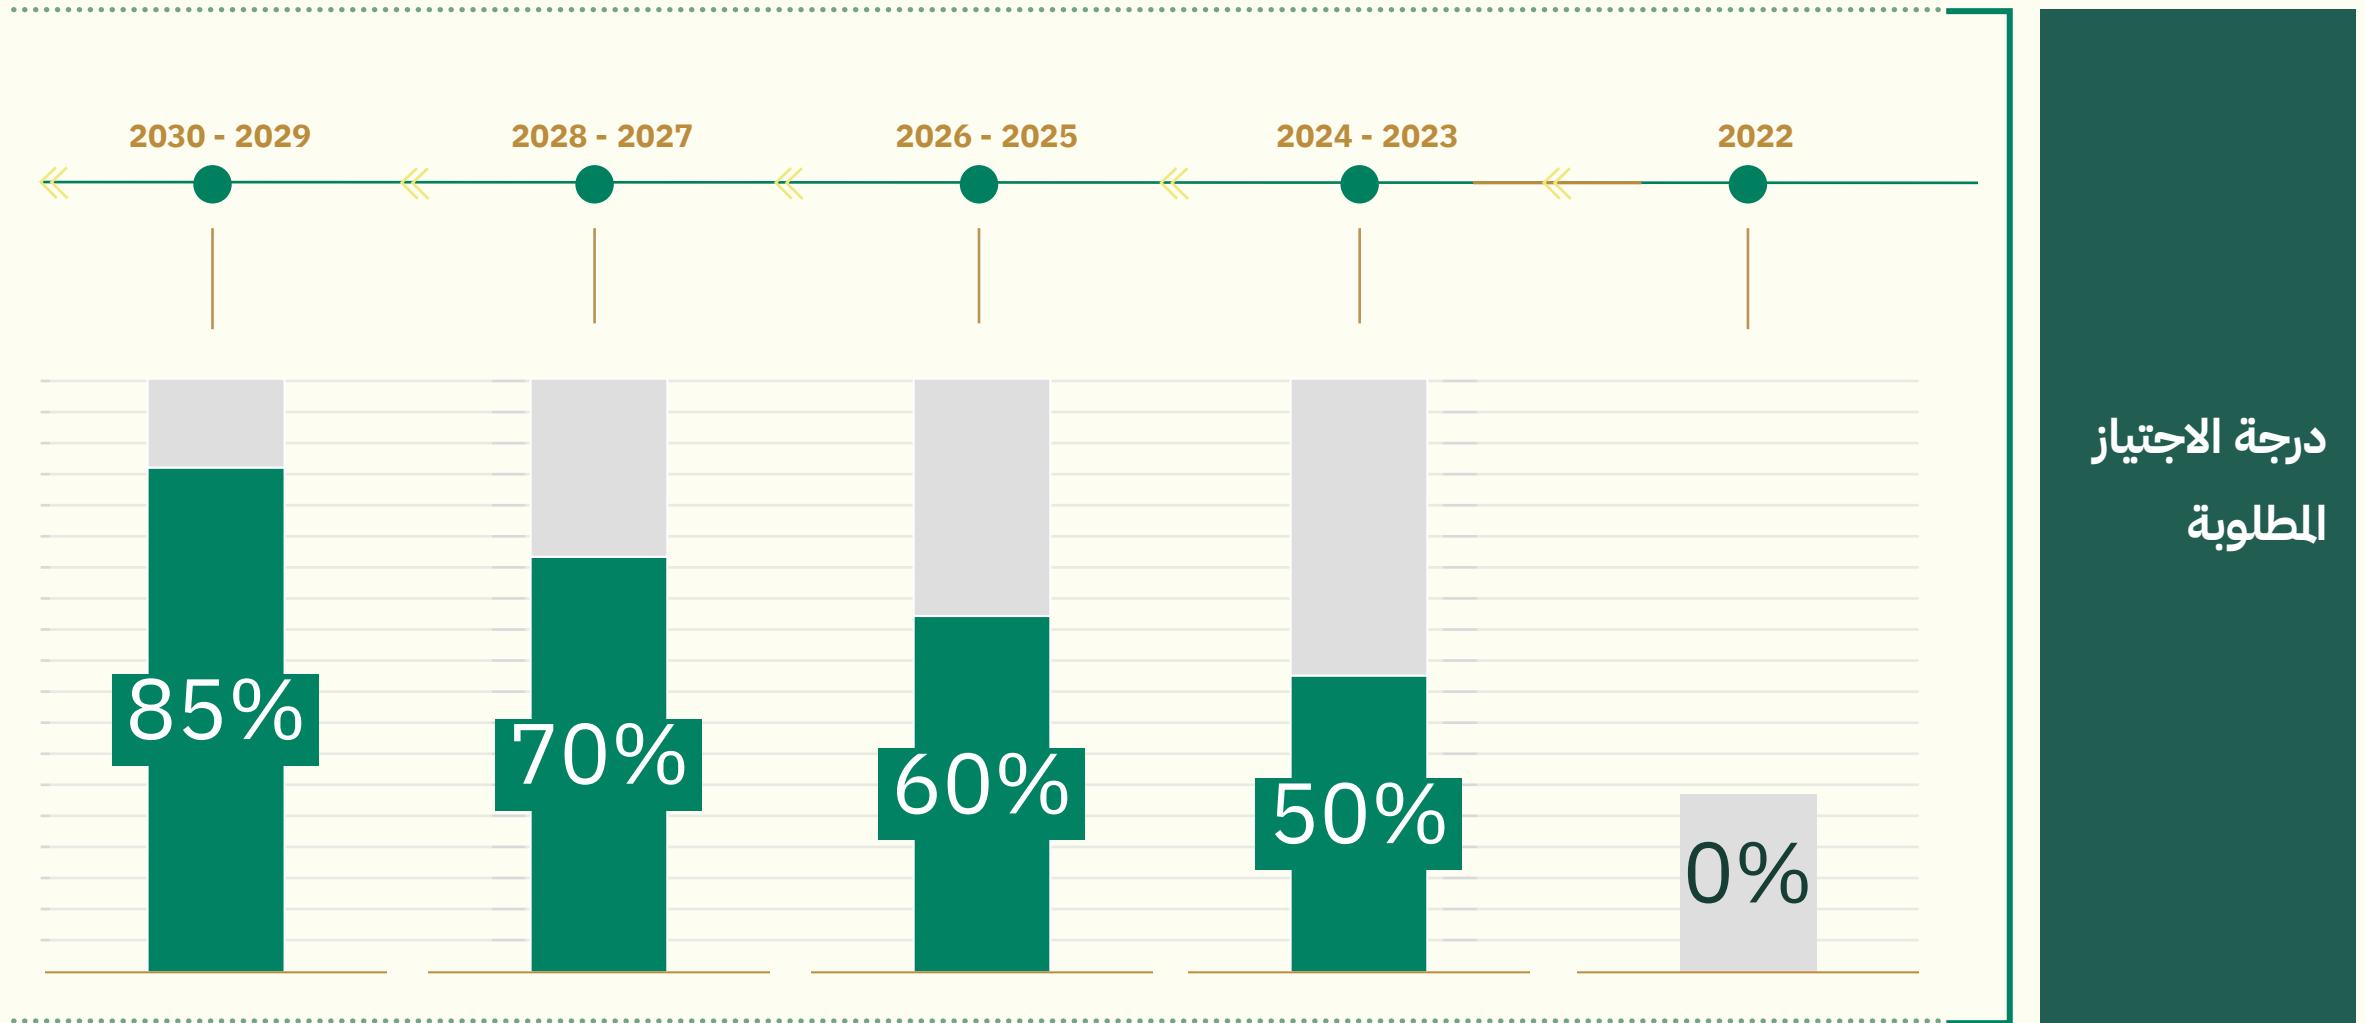



للاستفسار

التواصل عبر الرقم الموحد للوزارة

(800-124-4777)

أو البريد الإلكتروني

(fs.secretariat@moenergy.gov.sa)